

















| Simbolo | Descrizione | Simbolo | Descrizione |
|---|--|---|--|
|  | Centinaia di rivelazioni l'anno |  | Modello rappresentativo |
|  | Rivelazione ottica del tipo tipo analogico per innalzamento |  | Sistema da esterno per allarme incendio |
|  | Alimentazione a rete allarme incendio |  | Linea loop di rivelazione 24/10mA |
|  | Alimentazione a rete allarme incendio |  | Linea di alimentazione tipo 24VDC/0,5A/5000VA |
|  | Alimentazione a rete allarme incendio |  | FTG/DMK 0,18W/sezioni 3x2,5mmq |
|  | Rivelazione a tempo (assegnare a 2 canali di |  | |



Impianto Rivelazione Incendi

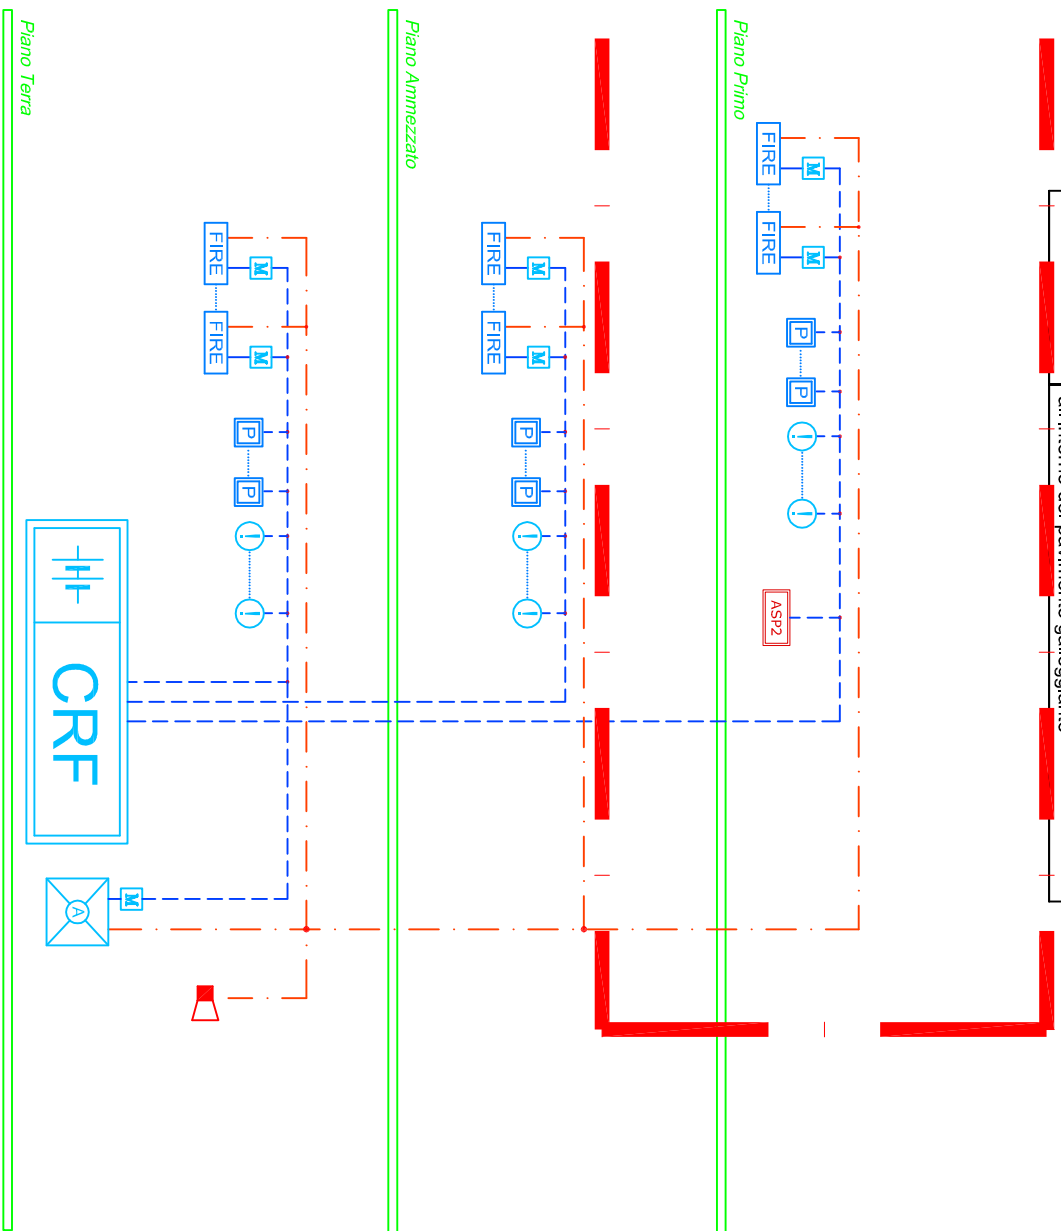

Sezione amministrativa, via Portofino 22, 55045 Pietrasanta (LU) | Tel.0584/289221 | Fax.0584/289220

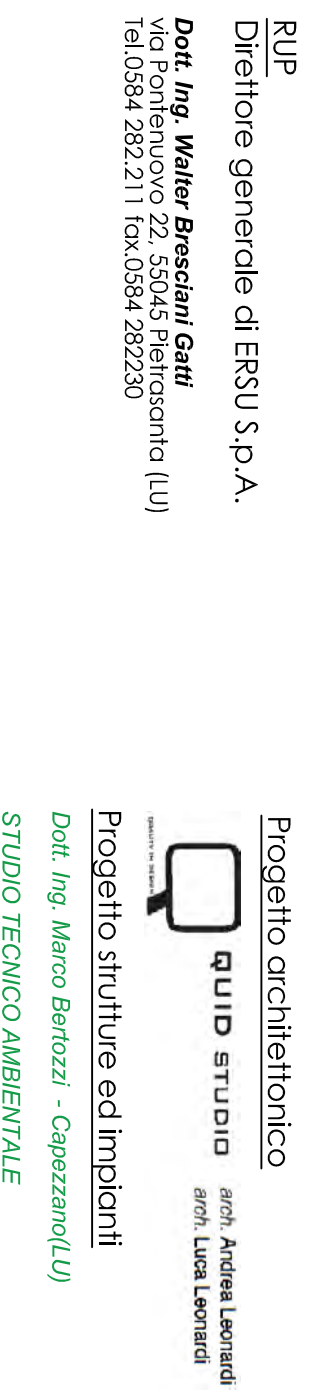

5.4.3

1800

(Provincia di Lucca)



Sede amministrativa, via Pontenuovo 22, 55045 Pietrasanta (LU) Tel.05842882211 fax.0584282230


Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com/> at 11:06 11 November 2014

SPUGLIATOI

Attività edilizia ai sensi della L. R. n. 65 del 2014

RUP
Direttore generale di ERSU S.p.A.
Dott. Ing. Walter Bresciani Gatti
via Pontenuovo 22, 55045 Pietrasanta (LU)
Tel. 0584 282.211 fax 0584 282220

Progetto architettonico

 **QUID STUDIO**

arch. Andrea Leonardi
arch. Luca Leonardi

MEMBERS OF QUADRA

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Elaborato | Elaborazione: | Scala: |
| <div>5.4.3</div> <div>Oggetto: IMPIANTI SPECIALI SCHEMI A BLOCCHI</div> | Maggio 2019 | - |
| | Revisione: | Nome file: |
| | _____ | IE-SCH.02.dwg |
| | _____ | |
| | _____ | |
| _____ | | |